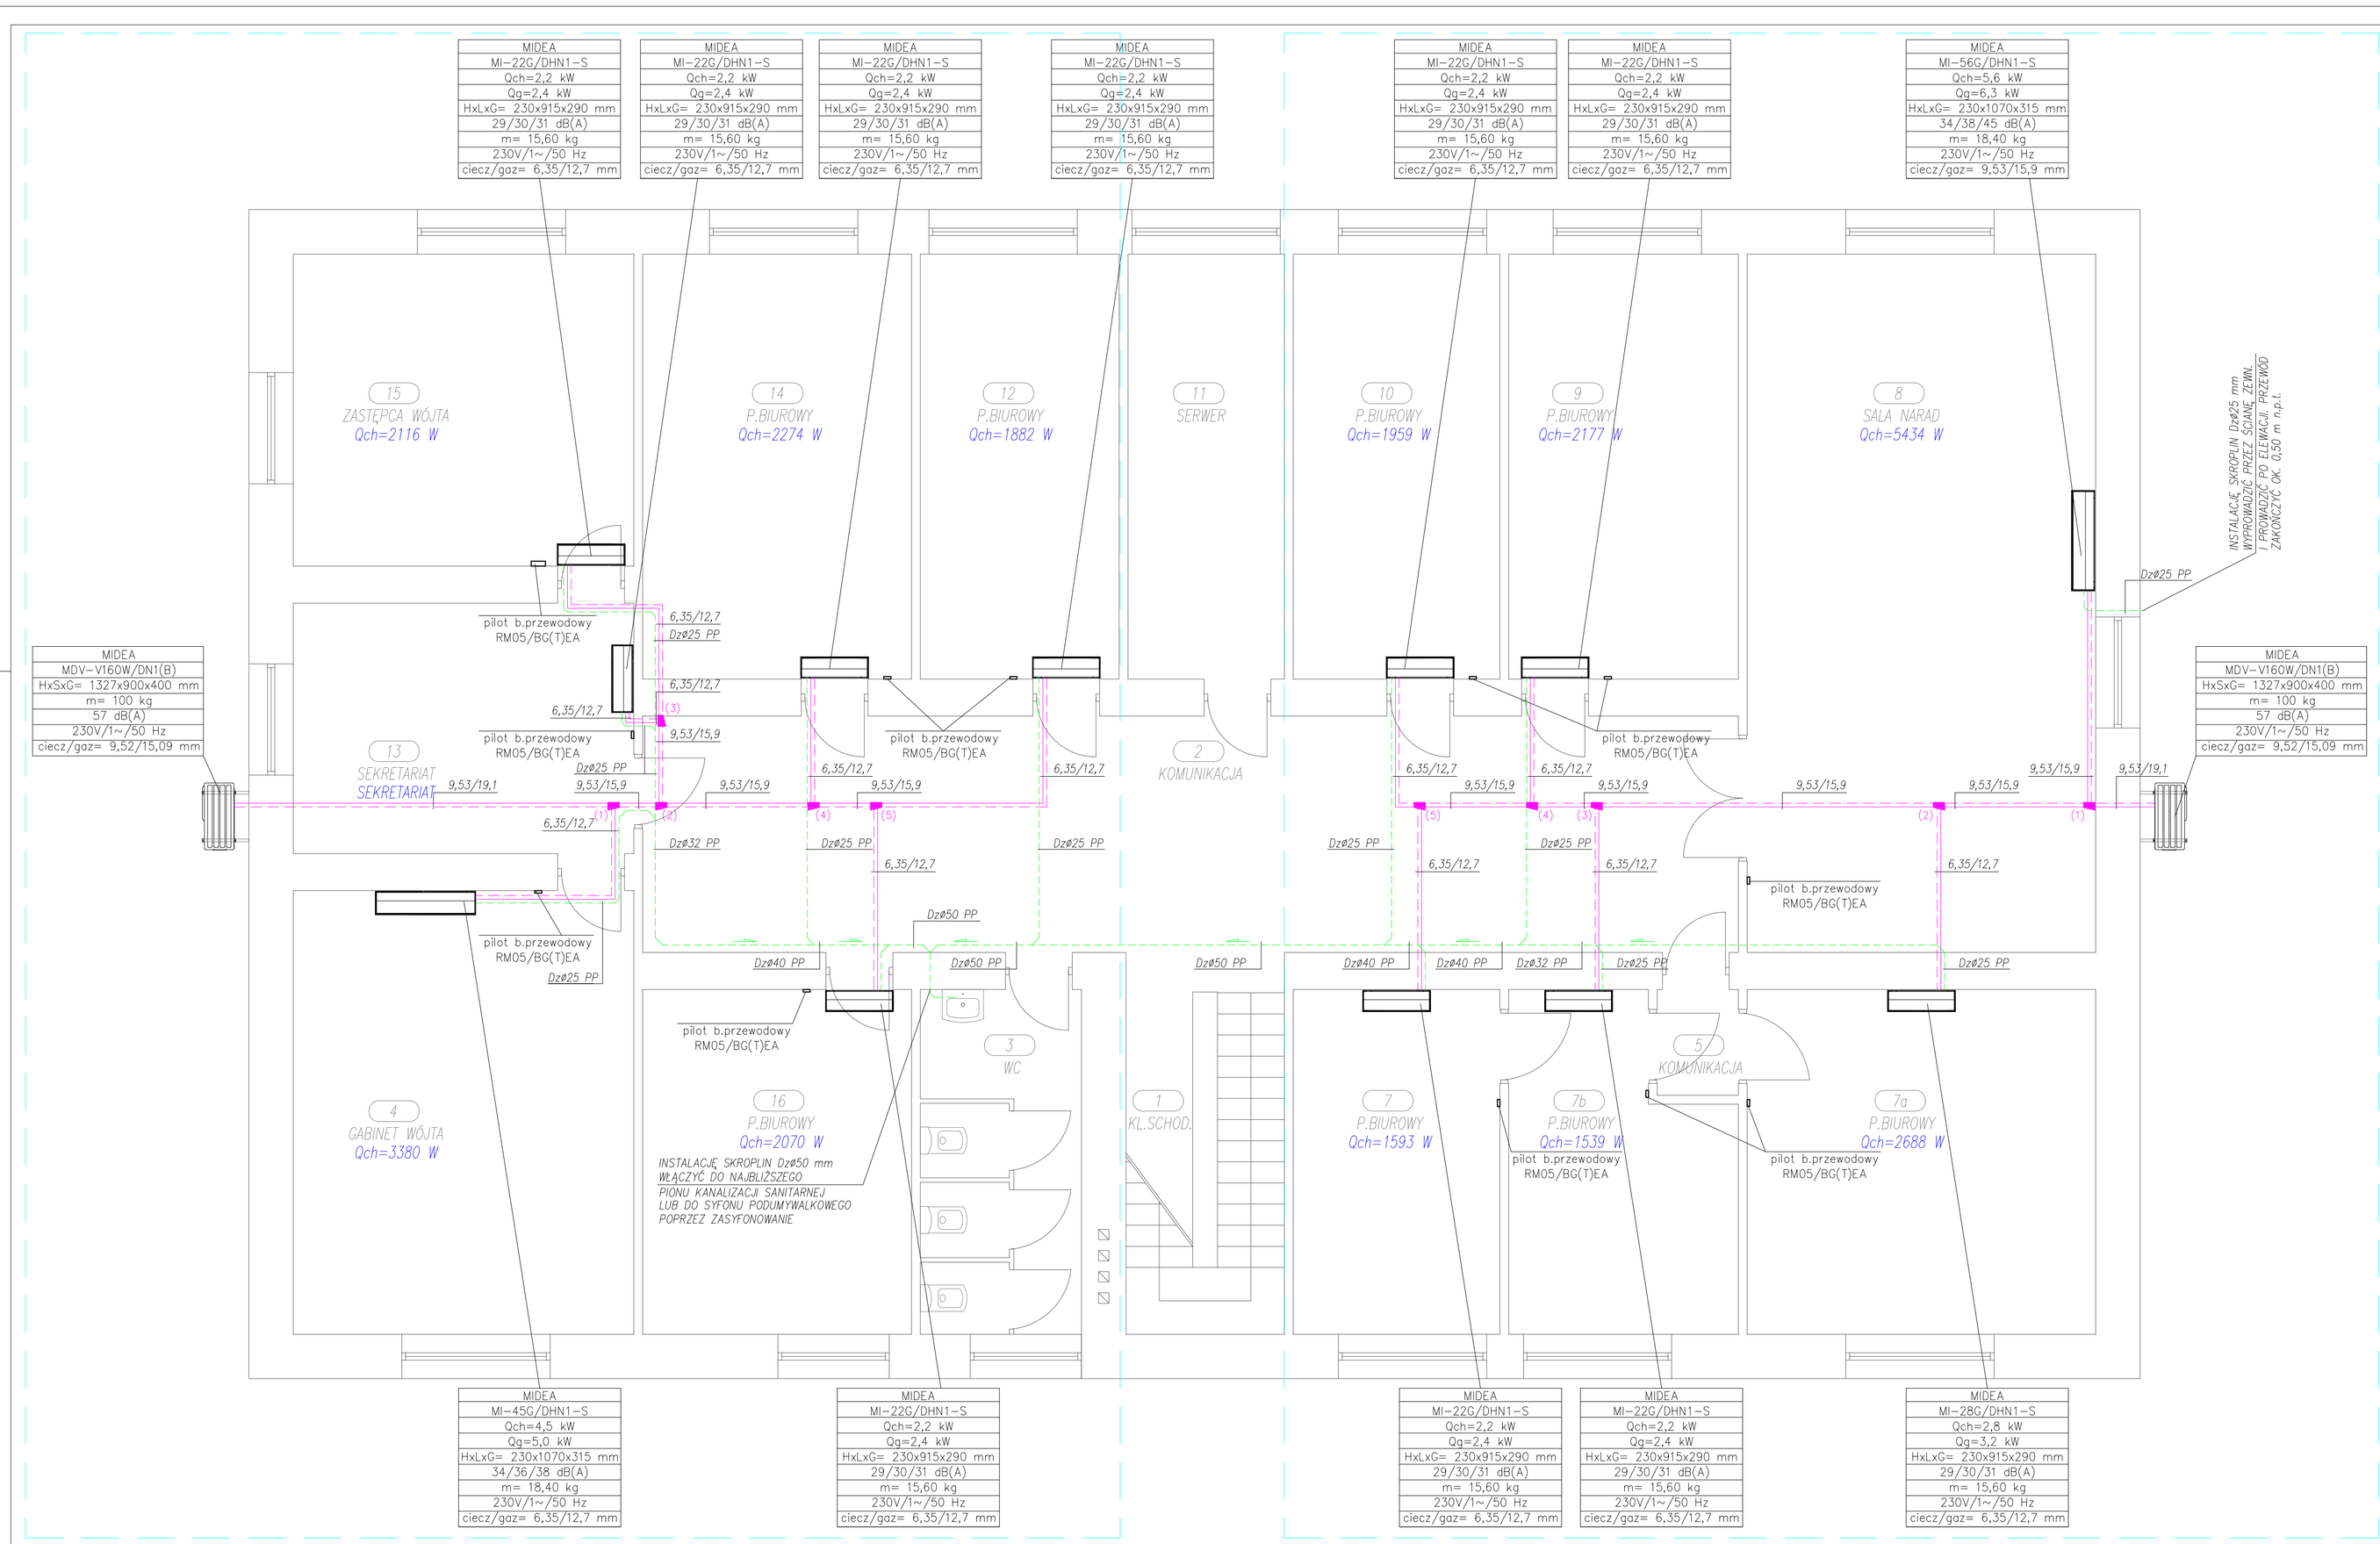

LEGENDA:

- – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA INSTALACJI CHŁODZENIA
- – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA INSTALACJI CHŁODZENIA
- (5) – TRÓJNIKI INSTALACJI FREONOWEJ (TYP FQZHN-01D)
- – PRZEWODY INST. FREONOWEJ: GAZ/CIECZ
- – INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

EKOZET
UL. WARSZAWSKA 125
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel./fax. 34/372-64-96, 368-06-83
biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl
http://www.ekozet.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA SANITARNA

INWESTOR	URZĄD GMINY RĘDZINY UL. WOLNOŚCI 87, 42-242 RĘDZINY	SKALA	NR RYS.	DATA
TEMAT	INSTALACJA CHŁODZENIA WRAZ Z INSTALACJĄ ZASILAJĄCĄ ELEKTRYCZNĄ DLA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 1 PIĘTRA BUDYNKU URZĘDU GMINY RĘDZINY UL. WOLNOŚCI 87, 42-242 RĘDZINY	1:50	02	05.2015
TREŚĆ RYS.	RZUT PIĘTRA – INSTALACJA CHŁODZENIA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Michalska	–		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Januszewski	SLK/5184/PWOS/13		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz	717/01		