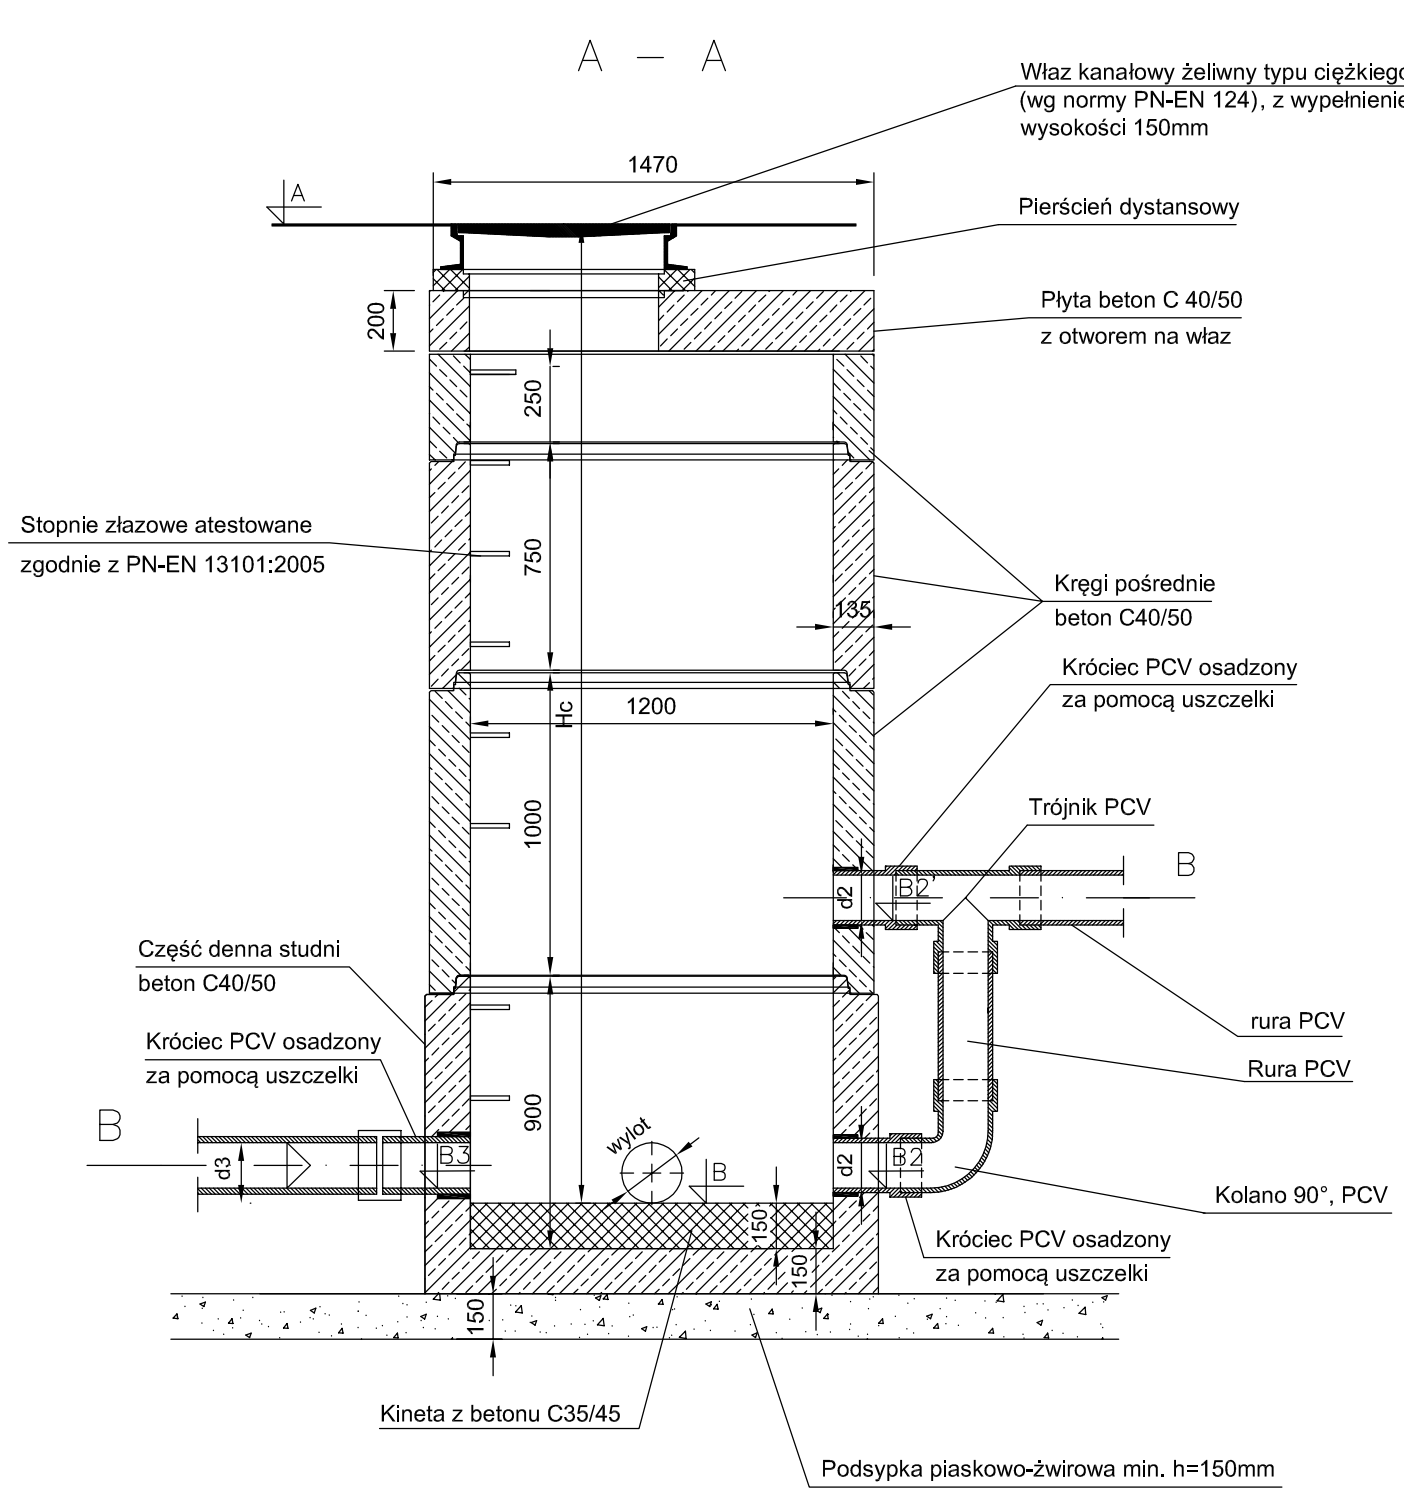

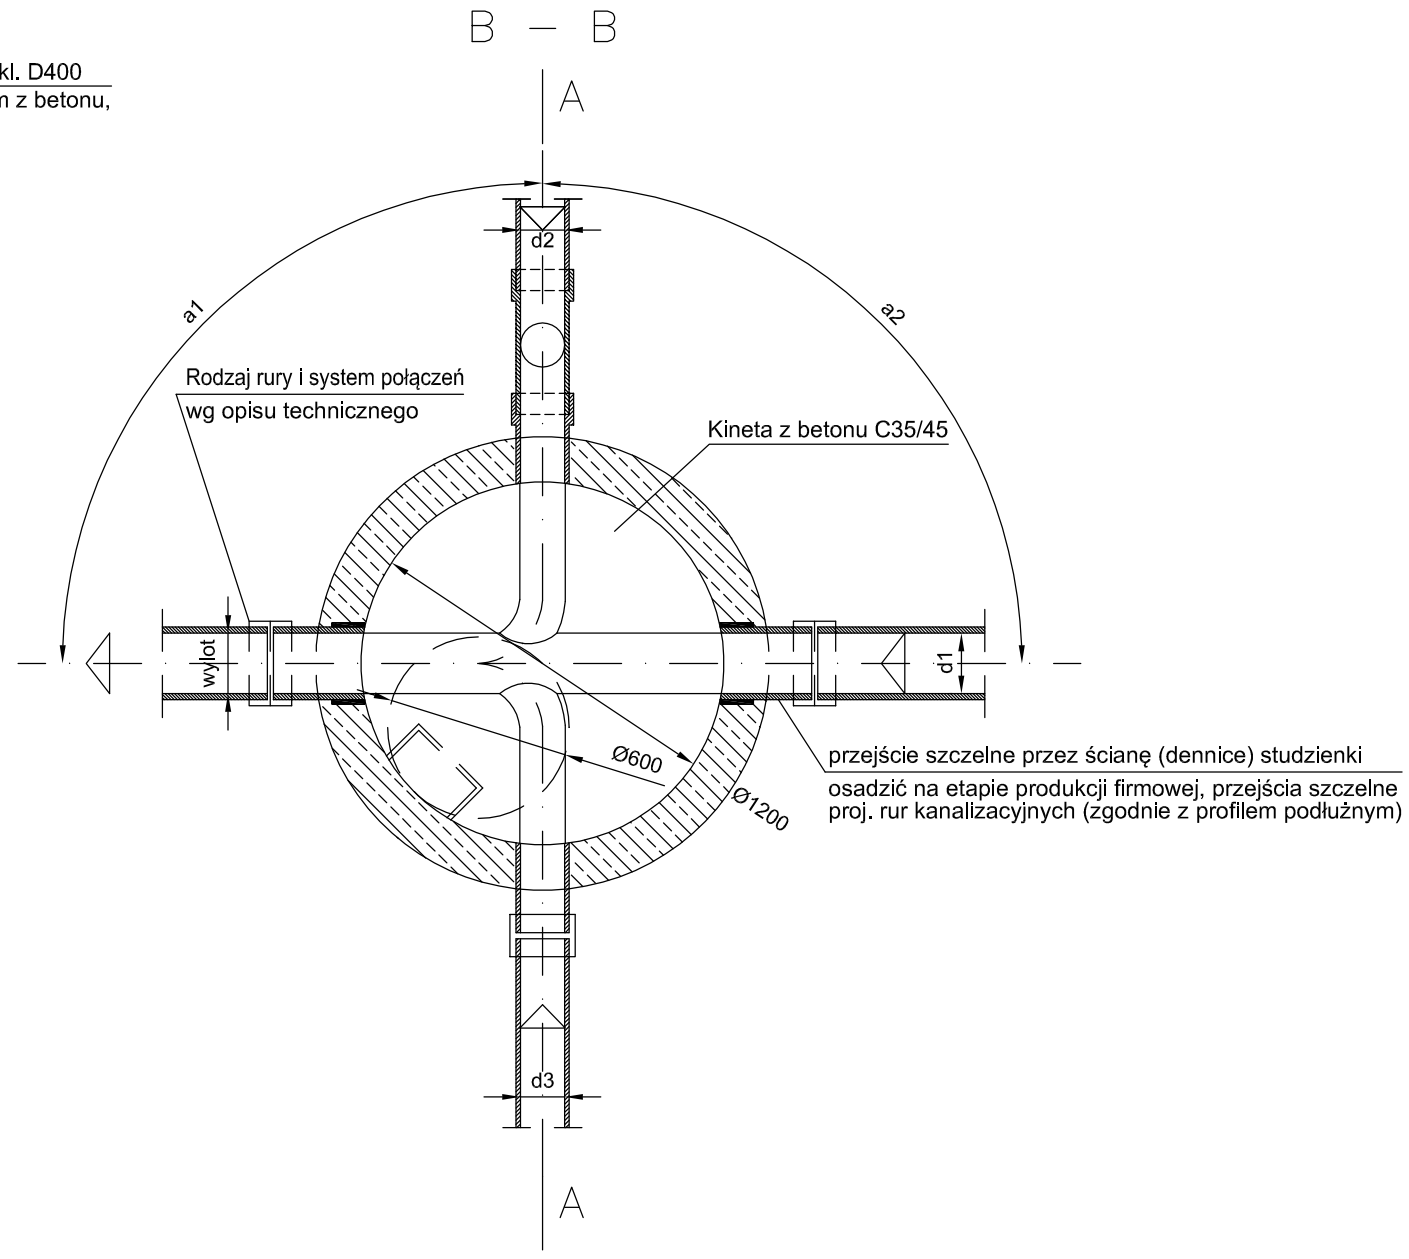

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą gumowych uszczelek.
- Przejście kanałów przez ścianki studzienki wykonać za pomocą fabrycznie wklejonych króćców połączeniowych w nawierconych w ścianie studzienki otworach lub przy użyciu uszczelek.
- Prefabrykat studni z betonu kl. min C40/50, nasiąkliwości min. W-8 i mrozoodporności F-150

Jednostka projektowa: Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji **K O M A s.c.** 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Rudnikach*	Treść rys. : **Studnia betonowa Dn1200mm z przepadem**		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 05.2016
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala: 1:25
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WŁ		Nr rys. 10